


+ LES ARRÊTS EN TOITURE

Raccord toiture toit isolé non débordant sur pignon

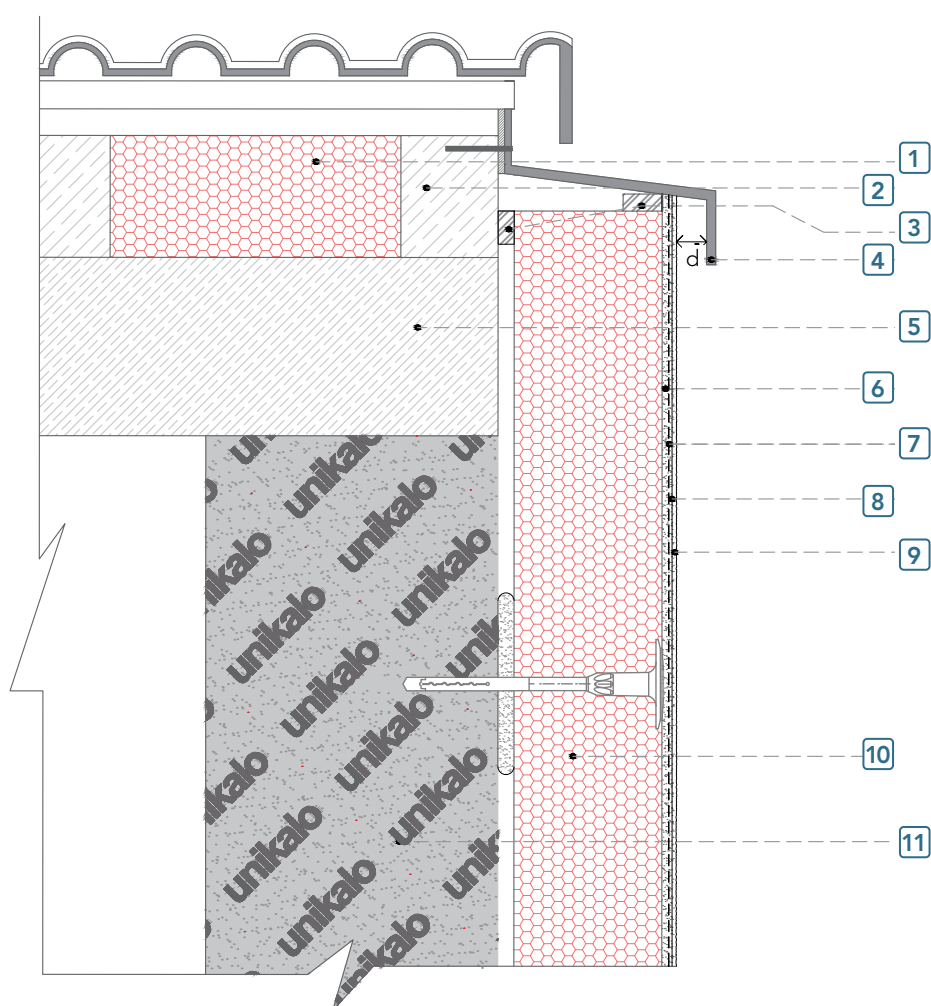

$d \geq 25 \text{ mm}$

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Isolant | 5 Panne faîtière | 9 Finition K-THERM XT RPE / RME |
| 2 Chevron | 6 K-THERM XT MCR / XT MCR LT | 10 Isolant |
| 3 Bande de mousse imprégnée | 7 Armature en fibre de verre | 11 Mur support |
| 4 Couvertine de protection | 8 Fixateur K-THERM XT | |